


Kubu Indah Resort




EAK = Elektroauskasten; diese MÜSSEN IMMER zugänglich sein !!

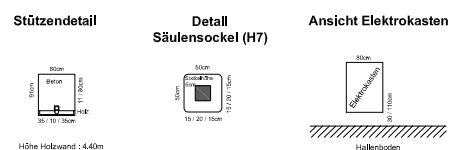

Fluchstrassen und Hauptverkehrswege dürfen nicht verbaut werden!

- Legende**
- Feuerlöschposten (Feuerwehrkasten muss zugänglich sein)
 - Handfeuerlöschers
 - ⚡ Elektroauskasten (muss zugänglich sein)
 - ← NA Notausgang

- Kennzahlen**
- | | |
|--|--|
| Max. Bauhöhe: | = 5.5m |
| Stände entlang der Hallenwände: | = Höhe auf Anfrage |
| Höhe Jordalschienen: | = 6.7m |
| Höhe Beleuchtung: | = 5.6m |
| Stützpfellerraster: | = 9.6m / 19.2m |
| Hallensäulen mit Verschleisswand (0.84x0.67): | = 28 Stk. |
| Evakuationslautsprechersysteme bei Hallensäulen auf 4.3m Höhe: | dürfen nicht abmontiert und nicht verkleidet werden. |
| Frachtlifte: | = L5 = 8500kg |
| Allg. Durchfahrtschöhe: | = 4.5m |
| Bodenbelastung: | = 1200kg/m² Grundfläche: = 3840m² |
| Bodendosen: | □ = Wasser Zu- und Ablauf, Druckluft (0.55 x 0.55)
= Elektrisch (max. bis 200A / 173KW), Telefon- und Internetanschluss |

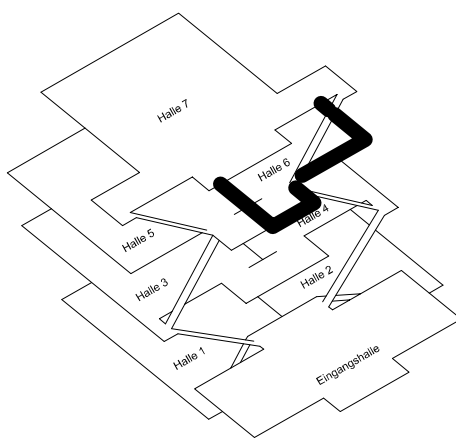

Standplanung
 — geschlossene Seite
 — offene Front

BERNEXPO
 GROUPE

Hallenplan

Messe / Veranstaltung	Halle
FESPO und Golfmesse 2018	6
Anlass-Datum	Zeichner / Abteilung
25.01.-28.01.2018	Messteam FESPO
Maßstab / Planformat	Datum / Version
1:300 / A3	09.01.2018
Die Rechte dieses Dokuments obliegen der BERNEXPO AG. Das Vervielfältigen und Weiterreichen muss genehmigt werden.	

